

1. 航空写真

- ・ 供用開始年月： 昭和42年4月
- ・ 名 称： 船見下水処理場
- ・ 位 置： 新潟市中央区船見町
- ・ 排除方式： 合流式
- ・ 処理方式： 標準活性汚泥法


船見下水処理場

新潟交通(株)


新潟造船(株)

国土交通省

信濃川

-  : 敷地境界 (敷地面積1.83ha)
-  : 放流渠

2. 施設配置図

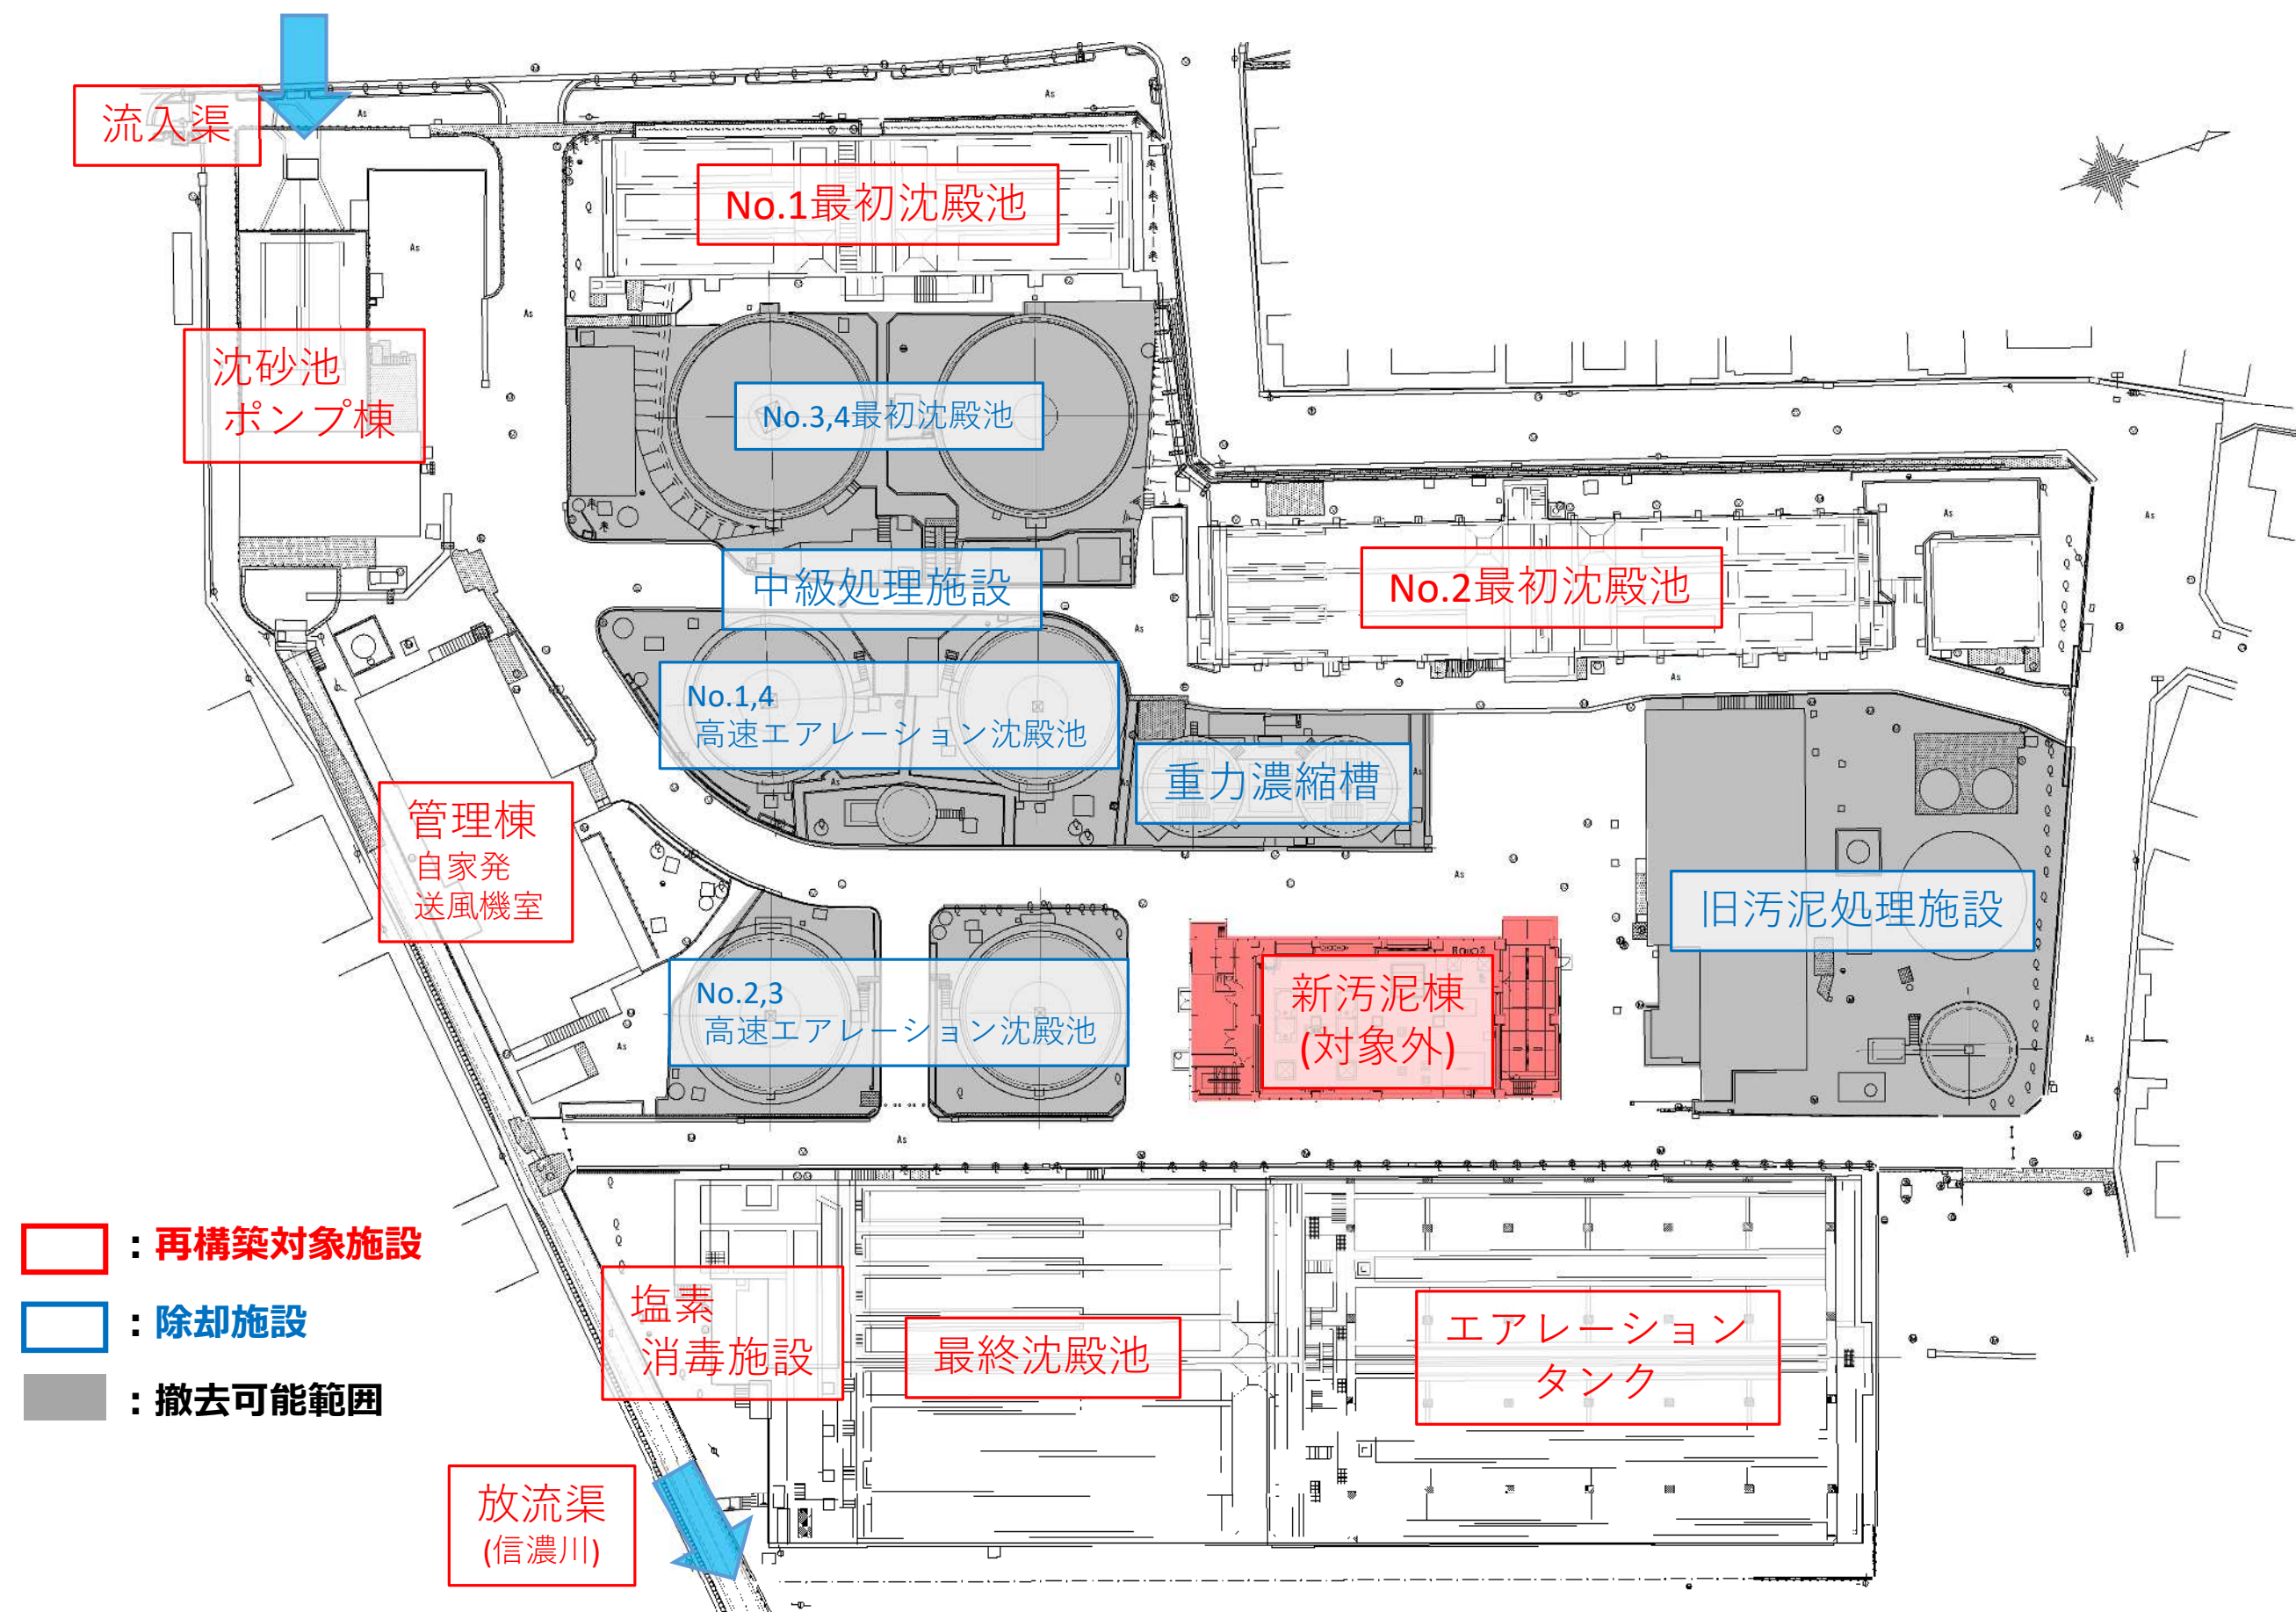

3. 事業計画書

項 目		船 見 処 理 区						摘 要		
		既事業計画			変更事業計画					
行 政 面 積 (km ²)		726.45			同 左			H28.1.1		
計 画 行 政 人 口 (人)		759,658						令和7年		
計 画 区 域 面 積 (ha)		411.90						〃		
計 画 区 域 内 人 口 (人)		31,581						〃		
計 画 目 標 年 次		令和7年								
資 料 期 間		平成17年～平成27年								
排 除 方 式		合流式（一部分流式）								
区 分		日平均	日最大	時間最大	日平均	日最大	時間最大			
汚 水 量 単 位	家 庭 汚 水	485	610	870	同 左			ℓ／人・日		
	従 業 員 汚 水	—	—	—						
	来 街 者 汚 水	25	35	55						
	入院患者汚水	—	—	—						
	水量変動率	0.75：1.00：1.50								
区 分		日平均	日最大	時間最大	日平均	日最大	時間最大			
計 画 汚 水 量	家 庭 汚 水	15,318	19,265	27,477	同 左			m ³ ／日		
	従 業 員 汚 水	—	—	—						
	来 街 者 汚 水	—	—	—						
	入院患者汚水	—	—	—						
	工 場 排 水	154	154	308						
	返 送 水	3,320	3,320	3,320						
	不 明 水	—	—	—	16,300	16,300	16,300			
	合 計	18,792 ≒18,800	22,739 ≒22,700	31,105 ≒31,100	35,092 ≒35,100	39,039 ≒39,000	47,405 ≒47,400			
		100	100	100	187	172	152		%	
区 分		B O D		S S		B O D		S S		
汚 濁 負 荷 量 及 び 予 定 水 質	家 庭	2,937		2,211		同 左			kg／日	
	従 業 員 汚 水	—		—						
	来 街 者 汚 水	—		—						
	入院患者汚水	—		—						
	工 場	34		39						
	返 送 水	139		179						
	不 明 水	—		—						
	合 計	3,110		2,429						
	流 入 水 質	165		129		87		122		mg／ℓ（日平均）

令和6年度
新潟市船見・中部公共
下水道
（船見・中部処理区）
変更事業計画書より