

給水装置指定材料変更のお知らせ

このたび下記のとおり指定材料を変更いたしますのでお知らせします。

記

1. 変更材料

φ 50mm サドル付分水栓

2. 主な変更点

- ・分岐部と頭部の形状（ねじの種類）の変更

	新	旧
規格	JWWA B-117 AF 形(横浜型)	JWWA B-117 AF 形(都型)
穿孔口径	(変更なし)	φ 49.7mm
サドル形状	(変更なし)	フランジ式
分岐部形状	平行おねじ (G2・1/2)	テーパームねじ (Rc2)
頭部形状	平行おねじ (G2・1/2)	平行おねじ (G2・1/4)
コア	(変更なし)	密着形

※ 裏面の参考図をご参照ください

3. 移行日


令和9年4月1日

4. その他

- ・材料変更に伴い、穿孔機取付アダプター、コア挿入機取付アダプター等工具の調達が必要になります。
- ・必要工具の詳細については、各メーカーにお問い合わせください。

φ50mm サドル付分水栓（変更）


JWWA B-117 AF 形(横浜型)

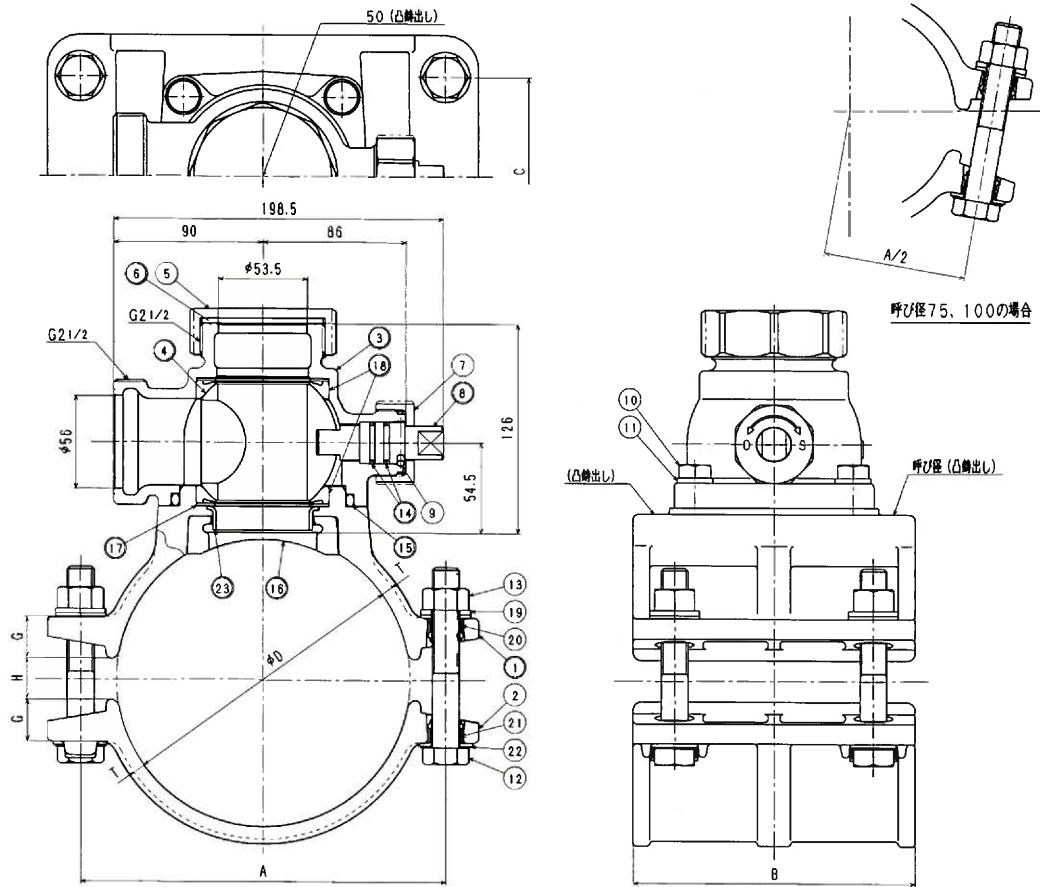

寸法	呼び径	D	T	B	C	G	A	H	呼び径	長さ	呼び径	長さ
75	98	7.5	170	120	22	152	25	M16	100	55	M16	100
100	127	7.5	170	120	25	170	25	M16	100	55	M16	100
150	177	7.5	170	120	25	220	25	M16	100	55	M16	100
200	232	9.0	170	120	25	265	60	M16	140	60	M16	140
300	338	10.0	170	120	25	375	120	M20	210	60	M20	210

○外観比較


(旧)

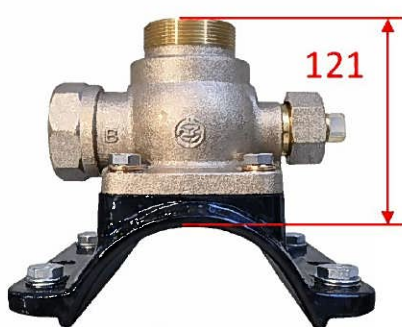

都型

サドル付分水栓 AF形

(新)

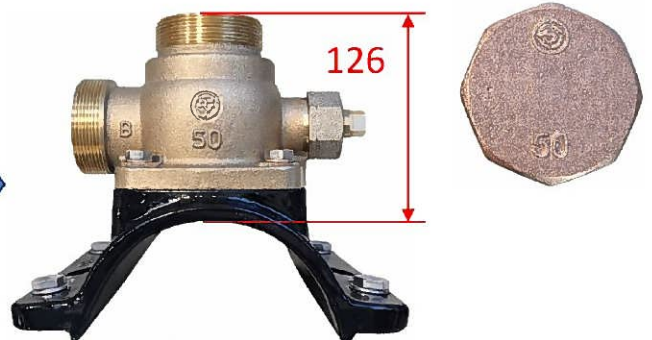

横浜型

サドル付分水栓 AF形