

平成27年度

水質検査結果

全項目合格

全地点すべての項目で基準を満たしていました。

新潟市の水道水の水質検査結果を報告します。

水先案内夏号では、代表として中央区信濃町の水質検査結果を掲載します。

平成27年度検査の平均値

青山浄水場系 給水区域の 水質検査結果

(中央区信濃町)

健康に関する項目
31項目

(検査日)

平成27年4月14・15日 / 平成27年7月15・16日

平成27年10月27・28日 / 平成28年1月13・14日

※グラフは年4回の平均値です。

全項目合格

検査結果!


基準適

安全な水

すべての項目で
基準を満たしていました

※ [2 大腸菌]は検査結果を数値ではなく「検出/不検出」であらわします。今回は「不検出」のため、基準を満たしています。

水質基準項目 (健康に関する項目)

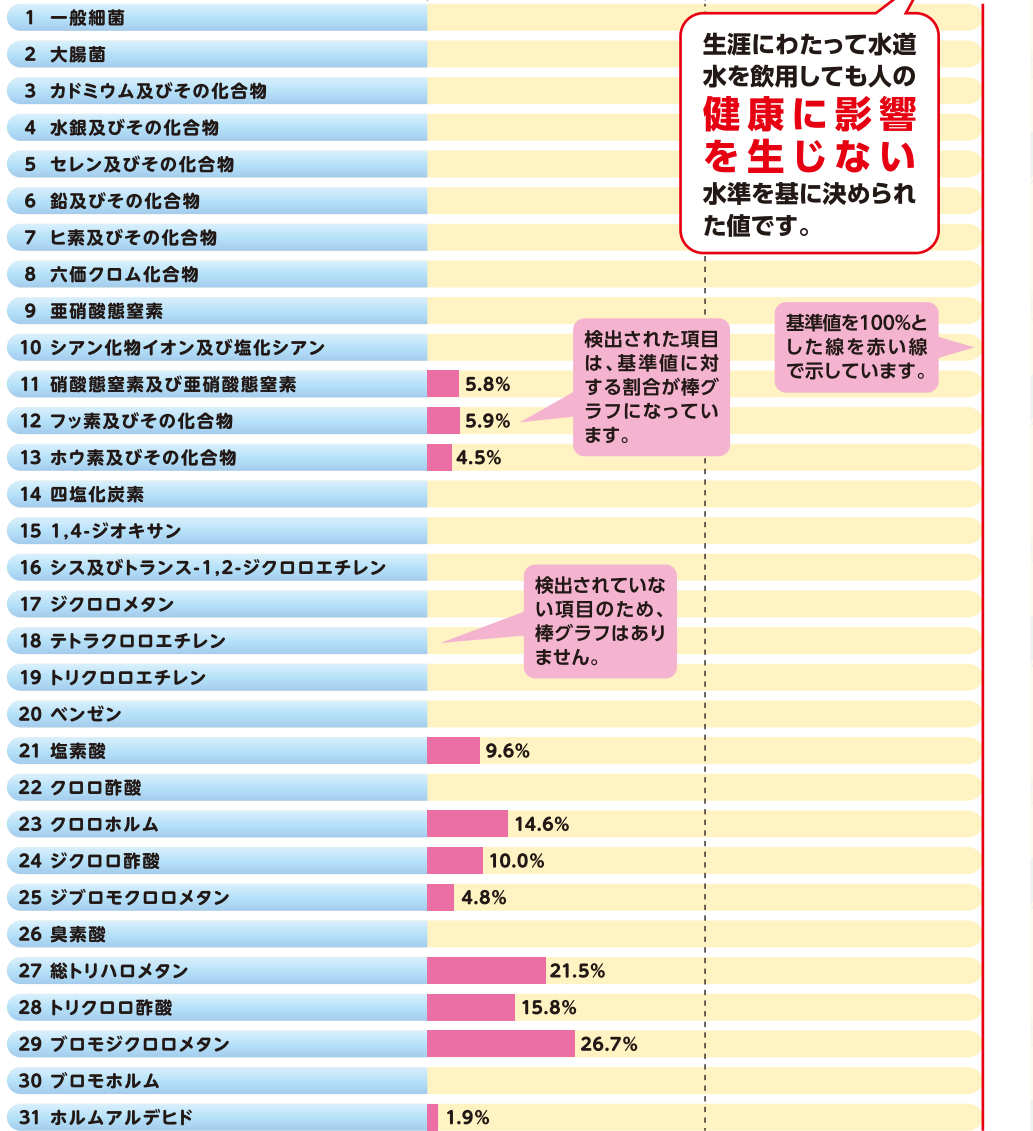

生涯にわたって水道水を飲用しても人の健康に影響を生じない水準を基に決められた値です。

検出された項目は、基準値に対する割合が棒グラフになっています。

基準値を100%とした線を赤い線で示しています。

検出されていない項目のため、棒グラフはありません。

朝一番の水は、飲み水以外にご使用ください

水道水をより安心して
お使いいただく
ために

朝一番や長い間留守にされたときの水道水は、給水管内に長時間滞留しているため、消毒用の塩素が少なくなることがあります。また、給水管に鉛管を使用しているご家庭では、わずかですが鉛が溶け出すこともあります。最初の水は、念のためバケツ1杯くらい、洗濯や掃除など飲み水以外の用途にお使いください。

