

新潟市水道局 水質検査結果書



採水地点：内野西
給水区域：青山浄水場
内野配水場系



検査結果について
ボクがわかりやすく
説明しているよ！



詳しくは3ページへ！

本編

○検査結果書

P.1-2

概要版（イラストやグラフで解説します）

○検査結果「概要版」の見方

P.3

○検査結果「概要版」

P.4-7

内野西(青山浄水場内野配水場系給水区域)の水質検査結果 (1/2)

☆ 基準全項目検査(品質保証のための水質検査)

項 目				単位	採 水 日				水質基準値	分類
					2025年1月15日	2025年4月16日	2025年7月9日	2025年9月30日		
水道水の 水質 項目	健康	1	一般細菌	CFU/mL	0	0	0	0	1mL中に100個以下	微生物
		2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	微生物
		3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下	無機物質・重金属
	健康	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下	無機物質・重金属
		5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	無機物質・重金属
		6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	無機物質・重金属
	健康	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	無機物質・重金属
		8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下	無機物質・重金属
		9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下	無機物質・重金属
	水道水の 水質 項目	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	無機物質・重金属
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.4	0.6	0.6	10mg/L以下	無機物質・重金属
		12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.11	0.12	0.8mg/L以下	無機物質・重金属
	健康	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.02	0.06	0.05	1.0mg/L以下	無機物質・重金属
		14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下	一般有機化学物質
		15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下	一般有機化学物質
	水道水の 水質 項目	16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下	一般有機化学物質
		17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下	一般有機化学物質
		18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	一般有機化学物質
	健康	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	一般有機化学物質
		20	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	一般有機化学物質
		21	塩素酸	mg/L	0.06	0.05未満	0.10	0.11	0.6mg/L以下	消毒副生成物
	水道水の 水質 項目	22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下	消毒副生成物
		23	クロロホルム	mg/L	0.003	0.004	0.016	0.013	0.06mg/L以下	消毒副生成物
		24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.003	0.009	0.006	0.03mg/L以下	消毒副生成物
	健康	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.006	0.005	0.1mg/L以下	消毒副生成物
		26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	消毒副生成物
		27	総トリハロメタン	mg/L	0.010	0.011	0.034	0.029	0.1mg/L以下	消毒副生成物
	水道水の 水質 項目	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.002	0.007	0.005	0.03mg/L以下	消毒副生成物
		29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.004	0.004	0.012	0.011	0.03mg/L以下	消毒副生成物
		30	ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09mg/L以下	消毒副生成物
	健康	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.08mg/L以下	消毒副生成物
		32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0mg/L以下	色
		33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.02	0.02	0.2mg/L以下	色
	水道水の 水質 項目	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.3mg/L以下	色
		35	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0mg/L以下	色
		36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	15	8	13	13	200mg/L以下	味
	健康	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05mg/L以下	色
		38	塩化物イオン	mg/L	18	10	16	14	200mg/L以下	味
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	33	16	37	34	300mg/L以下	味
	水道水の 水質 項目	40	蒸発残留物	mg/L	92	49	87	92	500mg/L以下	味
		41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下	発泡
		42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.00001mg/L以下	臭い
	健康	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下	臭い
		44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下	発泡
		45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/L以下	臭い
	水道水の 水質 項目	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.4	0.8	0.8	3mg/L以下	有機汚染
		47	pH値		7.6	7.7	7.7	7.6	5.8以上8.6以下	基礎的性状
		48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	基礎的性状
	健康	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	基礎的性状
		50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下	基礎的性状
		51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下	基礎的性状

内野西(青山浄水場内野配水場系給水区域)の水質検査結果 (2/2)

☆ 目標項目検査(品質管理のための水質検査)等

項 目				単位	採 水 日				目標値	分類
					2025年1月15日	2025年4月16日	2025年7月9日	2025年9月30日		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	健 康 関 連 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02mg/L以下	無機物質・重金属
		2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下（暫定）	無機物質・重金属
		3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02mg/L以下	無機物質・重金属
		5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004mg/L以下	一般有機化学物質
		8	トルエン	mg/L	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.4mg/L以下	一般有機化学物質
		9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/L以下	一般有機化学物質
		13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.002	0:01	0.01mg/L以下（暫定）	消毒副生成物
		14	抱水クロラール	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.006	0:04	0.02mg/L以下（暫定）	消毒副生成物
		28	従属栄養細菌	CFU/mL	0	0	0	0:00	1mL中に2000個以下（暫定）	微生物
		29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1mg/L以下	一般有機化学物質
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.00005mg/L以下（暫定）	一般有機化学物質		
生 活 上 支 障 関 連 項 目	16	残留塩素 ※1	mg/L	0.5	0.5	0.7	19:12	1mg/L以下	臭い	
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) ※2	mg/L	33	16	37	0:00	10mg/L以上100mg/L以下	味	
	18	マンガン及びその化合物 ※2	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	色	
	19	遊離炭酸	mg/L	1未満	1未満	1未満	1未満	20mg/L以下	味	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3mg/L以下	臭い	
	21	メチル-tertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下	臭い	
	23	臭気強度(TON)		2	1	1	0:00	3以下	臭い	
	24	蒸発残留物 ※2	mg/L	92	49	87	0:00	30mg/L以上200mg/L以下	味	
	25	濁度 ※2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下	濁り	
	26	pH値 ※2		7.6	7.7	7.7	14:24	7.5程度	腐食	
一 般 項 目	27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.7	-2.1	-1.2		-1程度以上とし極力0に近づける	腐食	
	30	アルミニウム及びその化合物 ※2	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.02	0:28	0.1mg/L以下	色	
		総アルカリ度	mg/L	28.5	15.0	28.0	12:00			
		電気伝導率	mS/m	14.9	8.2	15.1	12:00			
		紫外部吸光度(E260)	Abs/20mm	0.018	0.011	0.019	0:33			
		水温	℃	5.0	10.1	26.9	0:00			

※1: 残留塩素は衛生上の措置として、0.1mg/L以上にすることが規定されています。

※2: この項目は、水質基準項目と重複しています。

A cartoon character of a blue alien with large eyes, wearing a white lab coat and a graduation cap. The character is holding a diploma in its left hand and a wand with a spiral tip in its right hand.

1

2

法律で定められた
水質基準項目には、

人体への
安全性を
考えて
定められた
健康関連項目
と、

味、におい、
泡立ち、色、
濁りなど

生活に使う
水として
考えた

生活上支障関連
項目

があるんだ。

3

そして法律で定められた
ものとは別に、

高い品質を維持するための
独自検査項目で
水質管理
目標設定項目

もあるんだよ！

4

※目標値の場合は
青緑の線

「青山寺湧出山山水系水系紀要」の水質調査結果 掲載誌: 2

調査日: 2019年7月12,13日

水質基準達成率
(生活支援環境項目 20項目)

0% 100%

実測値

32 亜硝酸塩とその化合物
33 アモニウム及びその化合物
34 硝酸塩とその化合物
35 亜硫酸塩とその化合物
36 トリハロメチンとその化合物
37 マンガン及びその化合物
38 塩化亜鉛イオン
39 カドミウム
40 有機リン酸
41 臭素イオン/臭素化合物
42 フェノール
43 2-メチルイソブチルアルコール
44 酢イオン/酢酸化合物
45 フォール
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の濃度)
47 pH値
48 硬水
49 濁度
50 溶解性固形物
51 温度
52 臭気
53 色度

検査結果: 基準適
「生活用水に 適した水」
すべての項目で基準を達成していました

検出されて
いない項目は、
そもそも
棒グラフは無し。

5

A blue, blob-like cartoon character with large white eyes and a small red mouth. It is holding a large, light-brown rectangular sign with a thick black border. On the sign is a large, stylized red question mark. The character has a small, dark grey object (possibly a hat or a piece of equipment) on its head. It is wearing a yellow shirt with green trim. The character has a confused or questioning expression on its face.

検査結果：基準適
「安全な水」
すべての項目で基準を満たしていました

検査結果：基準適
「生活用水に適した水」
すべての項目で基準を満たしていました


各項目の検査で
どんな結果になったか、
一目でわかるよ！

さあ！
今回の結果はどうか
早速見てみよう！

6

検査日：2025年9月30日

水質基準項目 (健康関連項目 31項目)

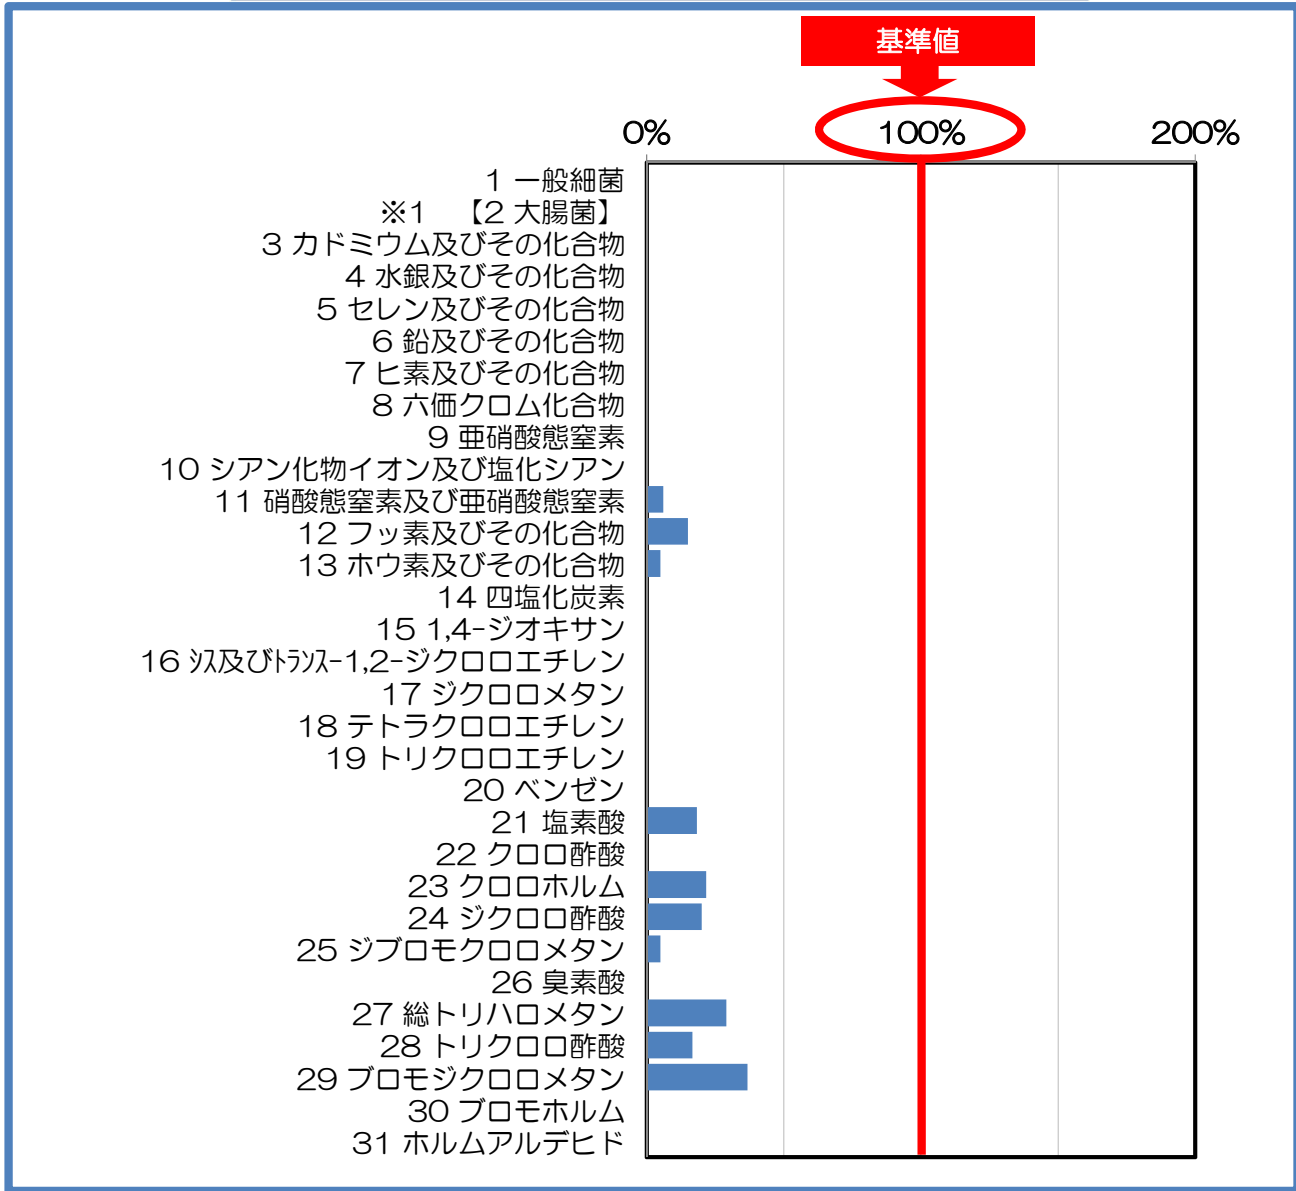

2 大腸菌
不検出 基準を満たしています


※1 【2 大腸菌】は検査結果を数値ではなく「検出／不検出」であらわすため、棒グラフで表示できません。

検査結果：基準適
「安全な水」

すべての項目で基準を満たしていました

検査日：2025年9月30日

水質基準項目
(生活上支障関連項目 20項目)

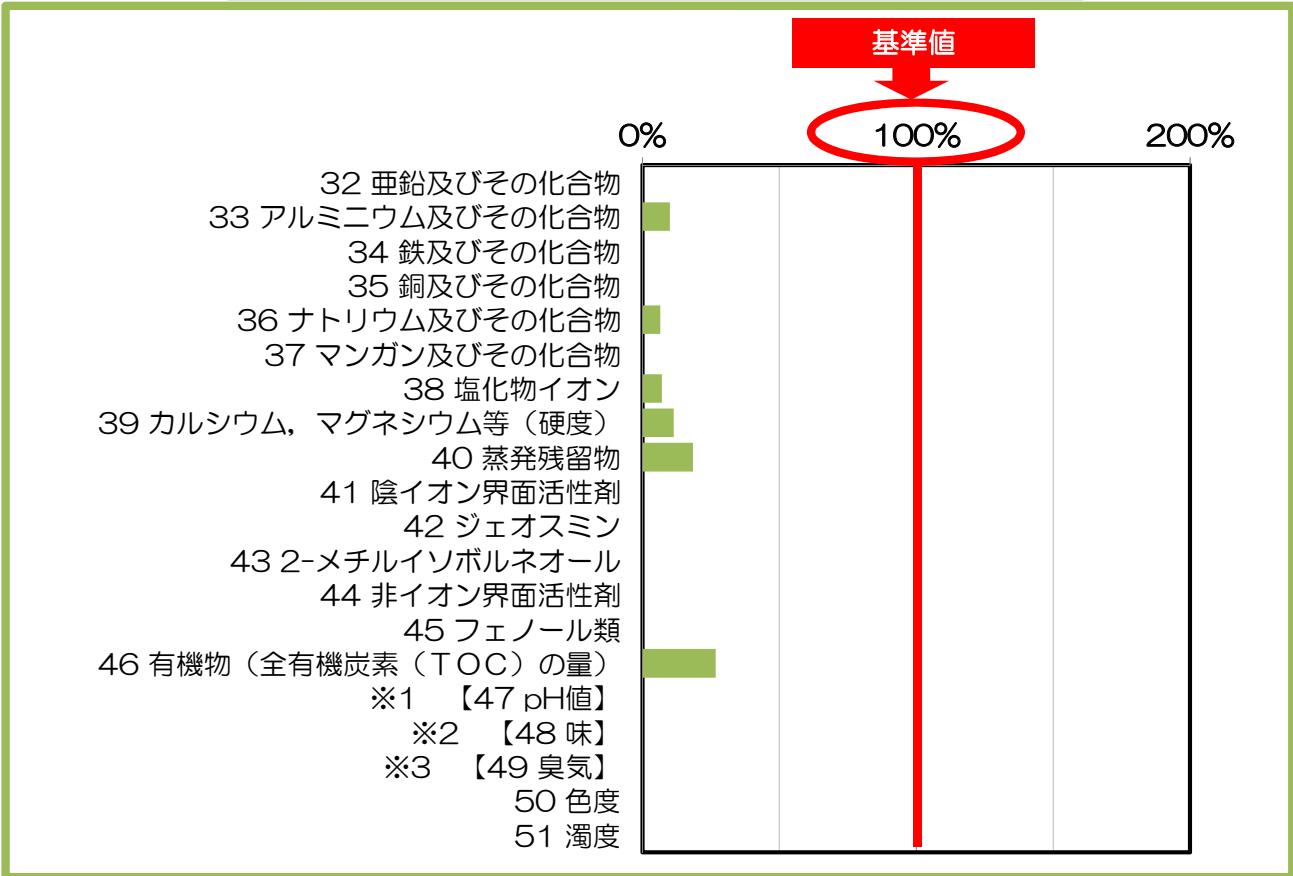


※1 【47 pH値】の基準値は5.8以上8.6以下となっているため、棒グラフで表示できません。
※2 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」であらわすため、棒グラフで表示できません。
※3 【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」であらわすため、棒グラフで表示できません。

検査結果：基準適
「生活用水に適した水」
すべての項目で基準を満たしていました

検査日： 2025年9月30日


水質管理目標設定項目
(健康関連項目 独自検査 11項目)

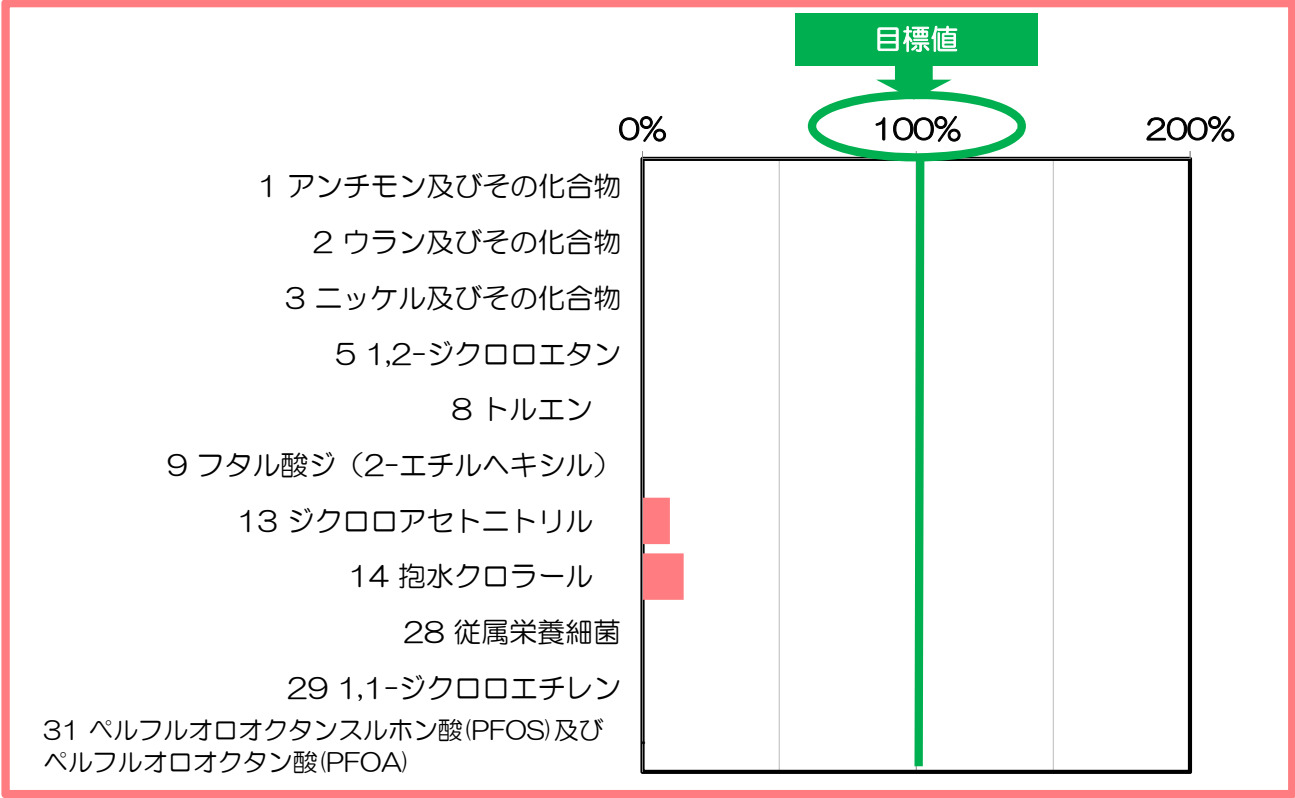

検査結果：目標クリア
目標値を超えた項目はありませんでした

検査日：2025年9月30日

水質管理目標設定項目 (生活上支障関連項目 独自検査 12項目)

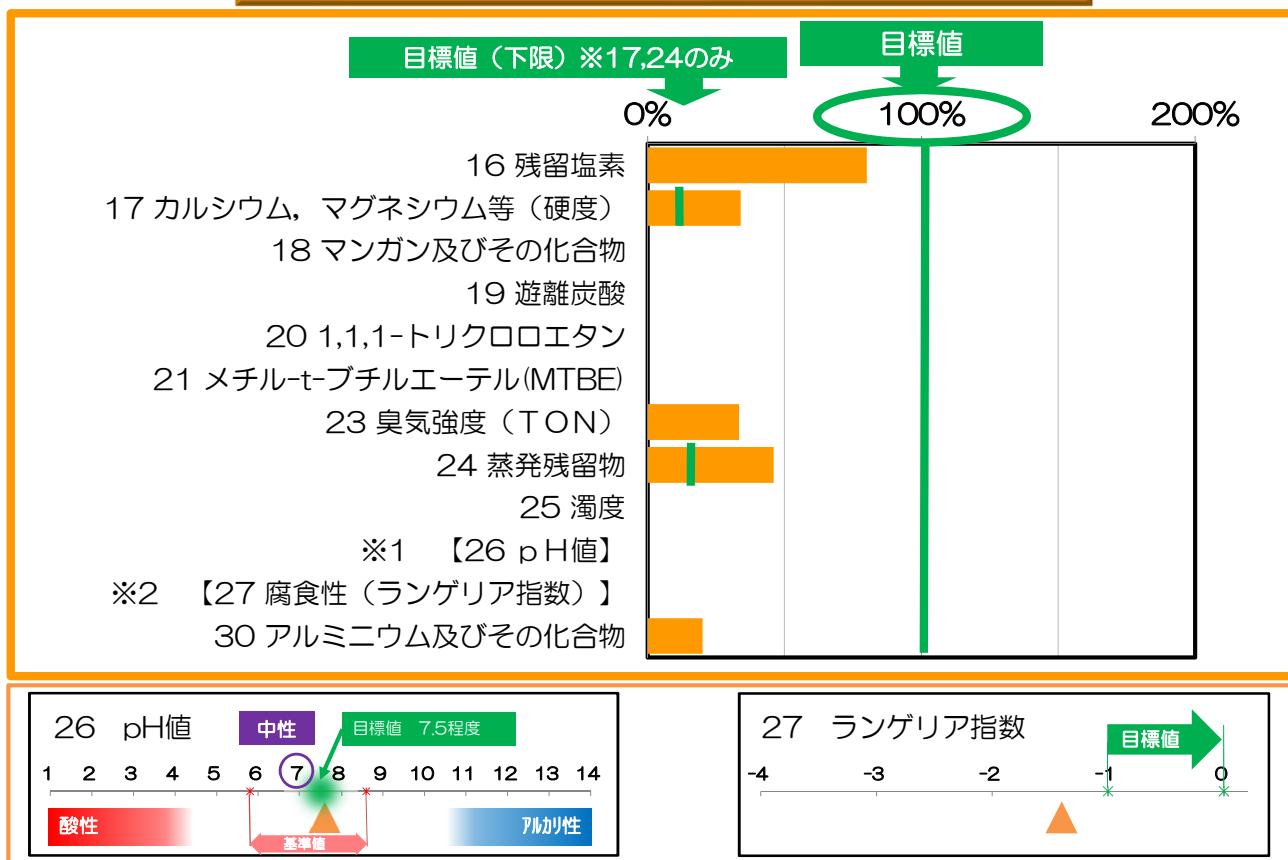

※1 【26 pH値】の目標値は7.5程度となっているため、棒グラフで表示できません。

※2 【27 腐食性（ランゲリア指数）】の目標値は「-1程度以上とし極力0に近づける」となっているため、棒グラフで表示できません。

検査結果：
「ランゲリア指数」を除き目標クリア

○ランゲリア指数が目標をクリアしなかったことについて

【解説】ランゲリア指数は、水道水が金属を腐食させる度合いの指標です。水道管の腐食しやすさの目安となるため、目標値が設定されています。

【原因】新潟市では、水源となる河川水の硬度（ミネラル成分）が低いため、ランゲリア指数が「-1」を下回ります。

【影響】古い水道管の一部分は徐々に腐食していきますが、本市では古い水道管を計画的に腐食に強い水道管と入替えていきますので、直接的な影響はありません。

【健康】ランゲリア指数は健康へ影響する項目ではありません。安心してお使いください。