


阿賀野川の河川水質試験結果

河川名				阿賀野川				
採水地点				阿賀野川取水塔				
関係浄水場				阿賀野川浄水場及び満願寺浄水場				
項目名				単位				
				2025年2月12日	2025年5月14日	2025年8月20日	2025年11月20日	
水	1	一般細菌	CFU/mL	240	630	1,800	510	
	2	大腸菌	MPN/100mL	13	7.8	7.8	11	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
道	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
水	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	0.2	0.3	0.3	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.09	0.08未満	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	0.01	0.02	0.02	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
の	16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	20	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
水	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.06	0.21	0.05	0.09	
	-	溶存アルミニウム	mg/L	0.02	0.08	0.01	0.07	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.32	0.32	0.20	0.24	
	-	溶存鉄	mg/L	0.14	0.07	0.09	0.12	
質	35	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8	4	7	7	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.050	0.028	0.041	0.030	
	-	溶存マンガン	mg/L	0.043	0.021	0.030	0.025	
	38	塩化物イオン	mg/L	8	5	7	7	
基	39	カルシウム、マグネシウム等	mg/L	24	14	21	19	
	40	蒸発残留物	mg/L	66	48	58	60	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
項	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	
	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	1.0	1.5	1.2	
	47	pH値		7.2	7.1	7.2	7.2	
	49	臭気		微植物性	植物性	植物性	植物性	
目	50	色度	度	8	5	6	7	
	51	濁度	度	2.8	7.7	3.3	3.1	
	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
水	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
	8	トルエン	mg/L	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
	21	メルト-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
標	23	臭気強度(TON)		10	8	7	10	
	27	腐食性(ランゲリア指数)		-2.4	-2.8	-2.1	-2.5	
	28	従属栄養細菌	CFU/mL	10,000	21,000	7,800	8,800	
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
管		アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.02未満	0.03	0.02未満	
		BOD	mg/L	0.5	0.8	1.8	1.6	
		COD	mg/L	1.6	1.9	2.2	2.0	
		紫外外部吸光度(E260)	Abs/20mm	0.052	0.062	0.089	0.091	
		浮遊物質(SS)	mg/L	3	8	4	4	
設		侵食性遊離炭酸	mg/L	2	2	2	3	
		総窒素	mg/L	0.39	0.28	0.37	0.40	
		総リン	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.02	
		トリハロメタン生成能	mg/L	0.019	0.023	0.037	0.033	
		生物	個/mL	390	470	610	480	
定		溶存酸素	mg/L	13.7	11.1	8.1	11.6	
		酸素飽和百分率	%	103	104	99	103	
		総アルカリ度	mg/L	19.0	13.0	21.0	17.0	
		電気伝導率	mS/m	8.1	5.7	9.2	8.2	
		臭化物イオン	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
項		水温	℃	2.4	10.9	24.4	8.7	

河川水質試験の結果だよ！

これは川の水の何を調べているの？

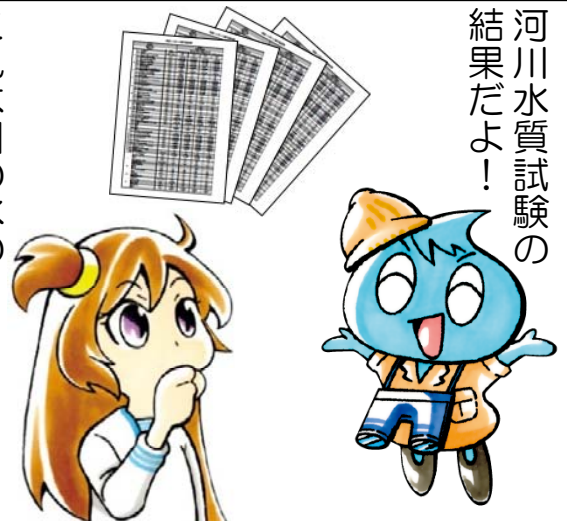

1

いい質問だね！

新潟市の水道水は、川の水を原料として作られているけど…



阿賀野川



信濃川



中ノ口川



西川



この4つの川だね！



2

安全な水道水を作れるよう、原料の川の水から確かめているんだね！



その原料となる川の水がどんな水かわかれば、より安全で品質の高い水道水が作れるよね！



たしかに！

3

だから、川の水に危ない物質が入っていないか、今の川の水はどんな性質かなど、様々な項目を調べているんだ！



水道水づくりには川の水の試験も欠かせないんだね！



4

だから安心して使えるのね！



5