


# 防火規定上の別棟として取り扱う基準及び構造について


## 一般的な場合

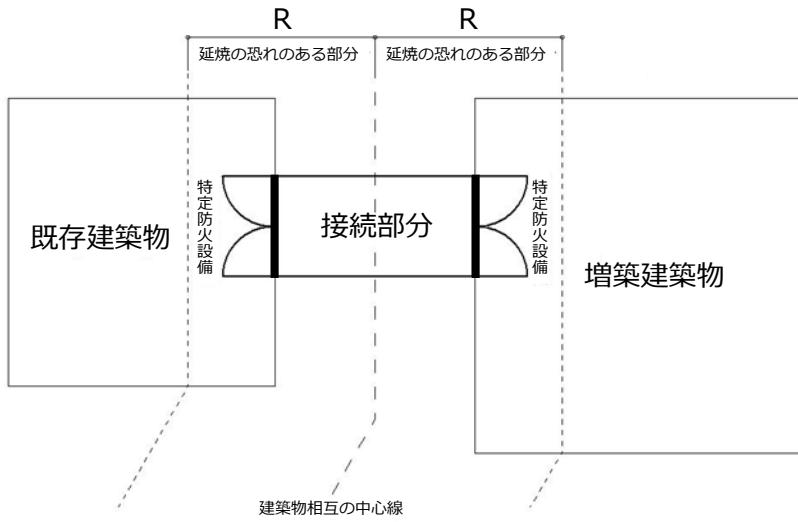

R : 1階で3m、2階以上で5m

—— : 特定防火設備を支持する部分は準耐火構造以上とする。

## 特定防火設備が接続部分の内側に配置される場合

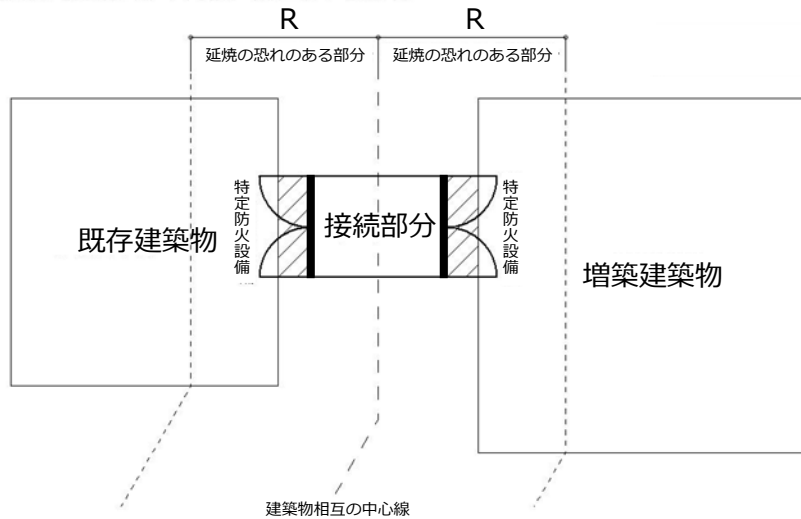

R : 1階で3m、2階以上で5m

—— : 特定防火設備を支持する部分は準耐火構造以上とする。

▨ : 双方の建築物の耐火基準と同等以上とする。