



# 新潟市配水系統図

【マスタープラン】 目標年次：平成27年度

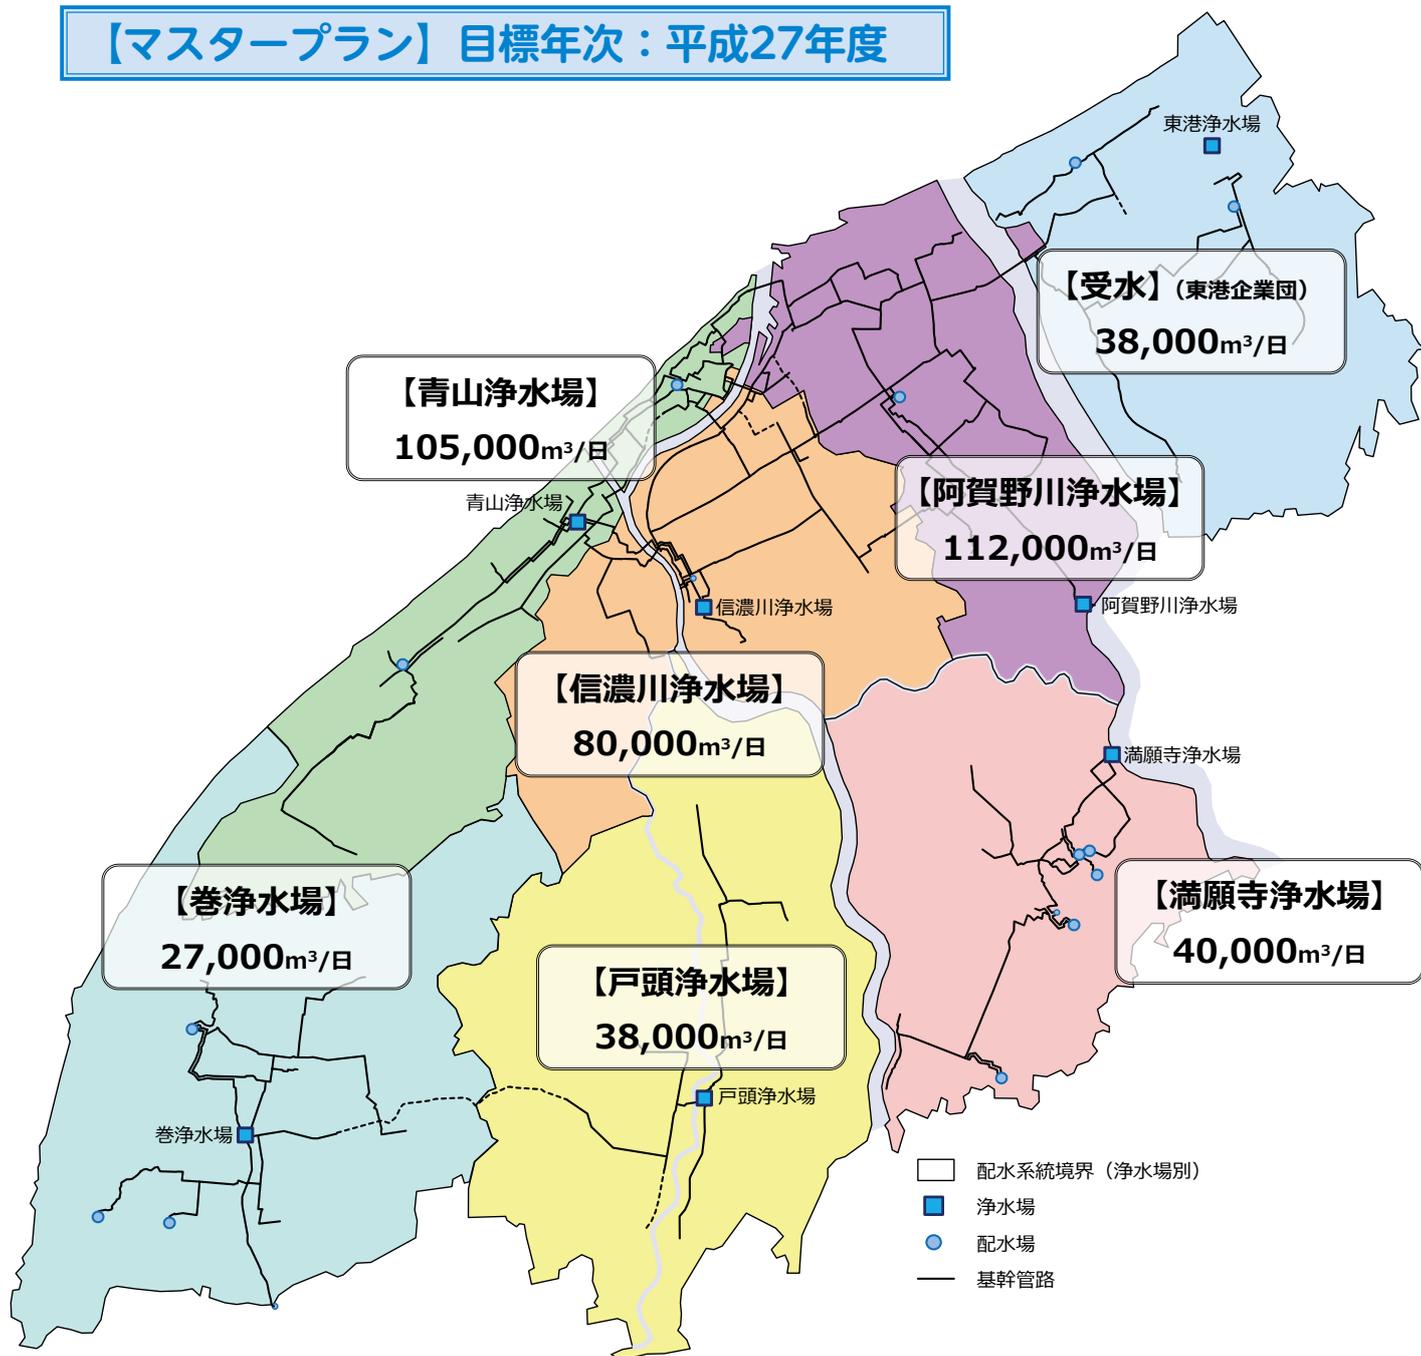

水源名		浄水場名	計画一日最大配水量
信濃川水系	信濃川	青山浄水場	105,000m³/日
		信濃川浄水場	80,000m³/日
	中ノ口川 西川	戸頭浄水場	38,000m³/日
		巻浄水場	27,000m³/日
阿賀野川水系	阿賀野川	阿賀野川浄水場	112,000m³/日
		満願寺浄水場	40,000m³/日
受水		(東港企業団)	38,000m³/日
計			440,000m³/日

【新・マスタープラン】 目標年次：平成37年度

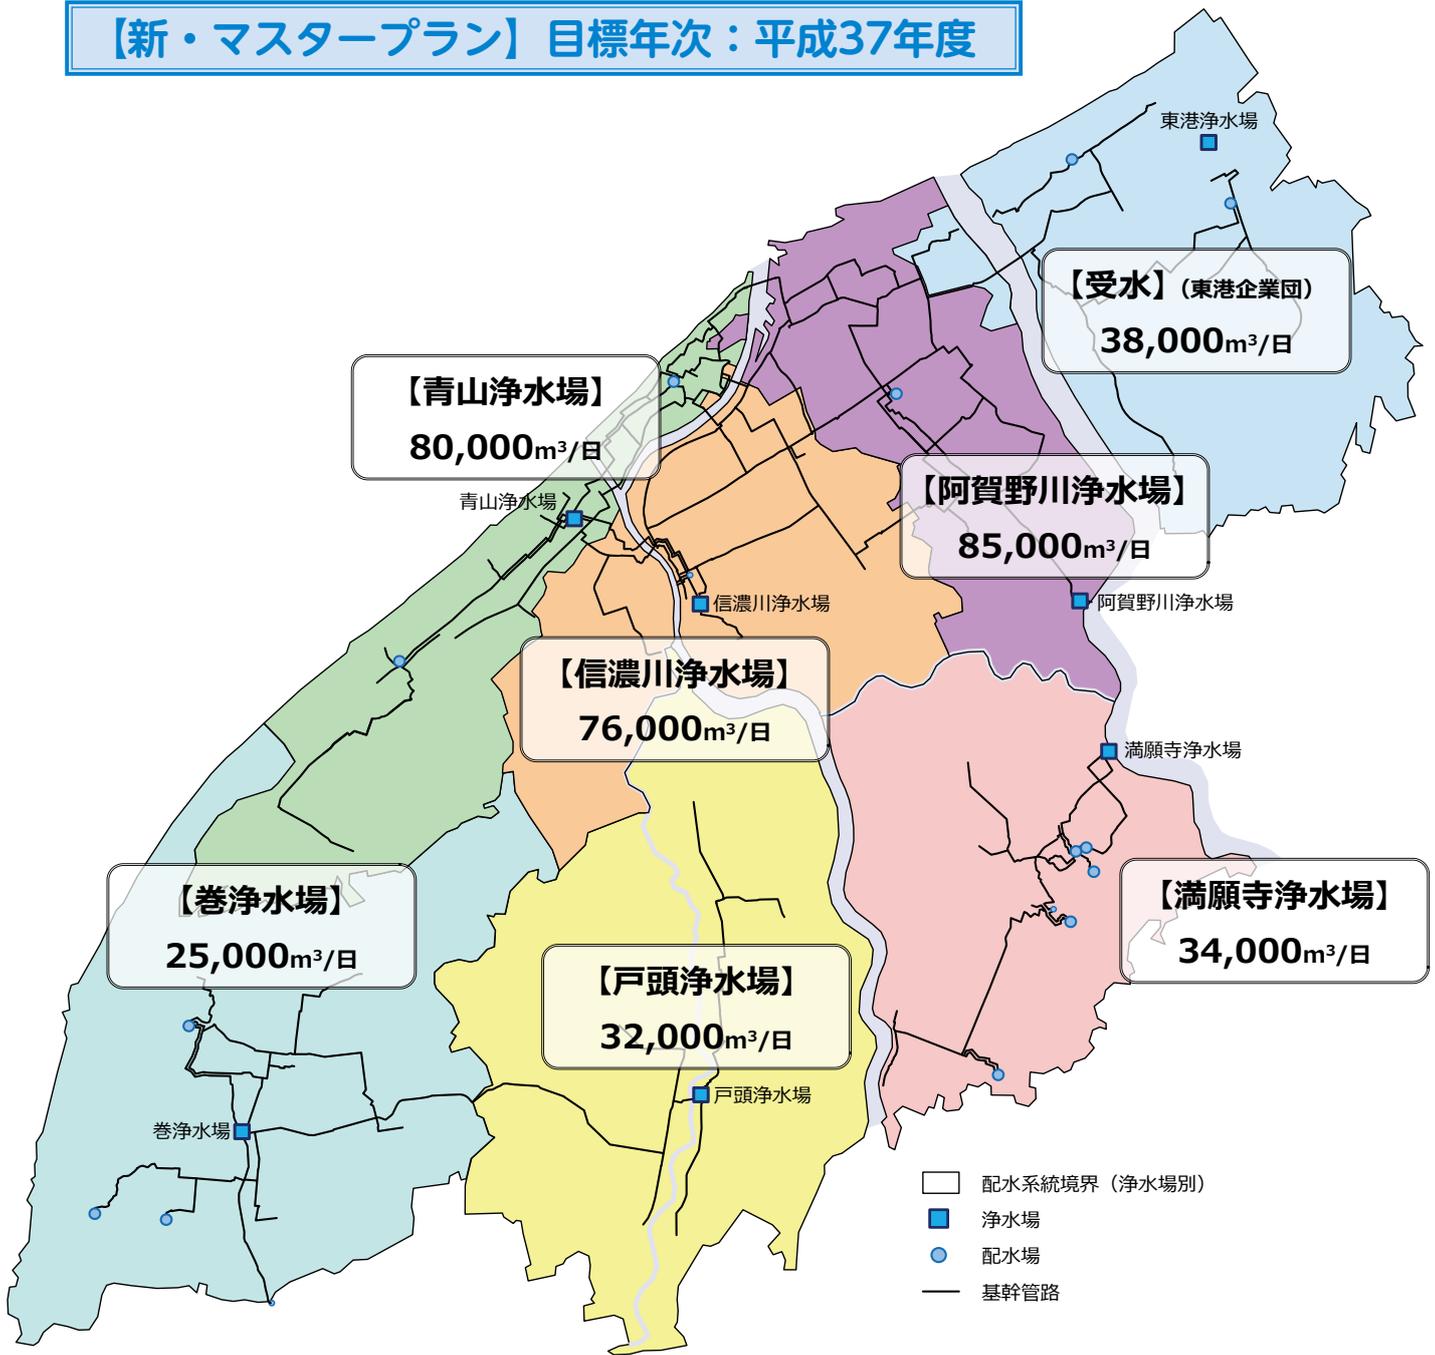

水源名		浄水場名	計画一日最大配水量
信濃川水系	信濃川	青山浄水場	80,000m <sup>3</sup> /日
		信濃川浄水場	76,000m <sup>3</sup> /日
	中ノ口川 西川	戸頭浄水場	32,000m <sup>3</sup> /日
		巻浄水場	25,000m <sup>3</sup> /日
阿賀野川水系	阿賀野川	阿賀野川浄水場	85,000m <sup>3</sup> /日
		満願寺浄水場	34,000m <sup>3</sup> /日
受水		(東港企業団)	38,000m <sup>3</sup> /日
計			370,000m <sup>3</sup> /日