


コンクリート柱リスト				
N00	コンクリート柱	12m	→350kg	根柵共
N01	コンクリート柱	11m	→350kg	根柵共
N02	コンクリート柱	11m	→350kg	根柵共
N03	コンクリート柱	11m	→350kg	根柵共
N04	コンクリート柱	11m	→350kg	根柵共
N05	コンクリート柱	11m	→350kg	根柵共
N06	コンクリート柱	11m	→350kg	根柵共
N07	コンクリート柱	12m	→350kg	根柵共
N07-2	コンクリート柱	11m	→350kg	根柵共
N08	コンクリート柱	12m	→350kg	根柵共
N09	コンクリート柱	12m	→350kg	根柵共
N010	コンクリート柱	12m	→350kg	根柵共
N011	コンクリート柱	12m	→350kg	根柵共
N0a	コンクリート柱	8m	→350kg	根柵共
N012	コンクリート柱	12m	→350kg	根柵共
N013	コンクリート柱	12m	→350kg	根柵共
N014	コンクリート柱	12m	→350kg	根柵共
N015	コンクリート柱	11m	→350kg×2	根柵共

注記  
※1：A棟からW棟建物内部照明器具の解体も含むこと。照明器具は金属くずと廃プラに分別し適切に処理すること。  
※2：A棟からW棟建物内部電気設備配管、配線の解体も含むこと。電線は監督員の場内指定場所に運ぶこと。配管類は金属、廃プラに分別し適切に処理すること。  
※3：A棟からW棟建物内部分電盤の解体も含むこと。金属、廃プラに分別し適切に処理すること。  
※4：構内配電線設備、受変電設備機器の撤去、処分を行うこと。  
※5：O印の油入機器について油入機器微量PCB含有率分析を行うこと。（計 18台）

冷蔵庫電気室
屋内キュービクル型
高圧受電盤、冷蔵庫電灯盤、冷蔵庫動力盤
電灯盤、動力盤
開閉器 ×1
単相変圧器 10kVA ×1
単相変圧器 20kVA ×1
三相変圧器 30kVA ×1
三相変圧器 150kVA ×1
コンデンサ 50k ×1
直流電源装置 ×1

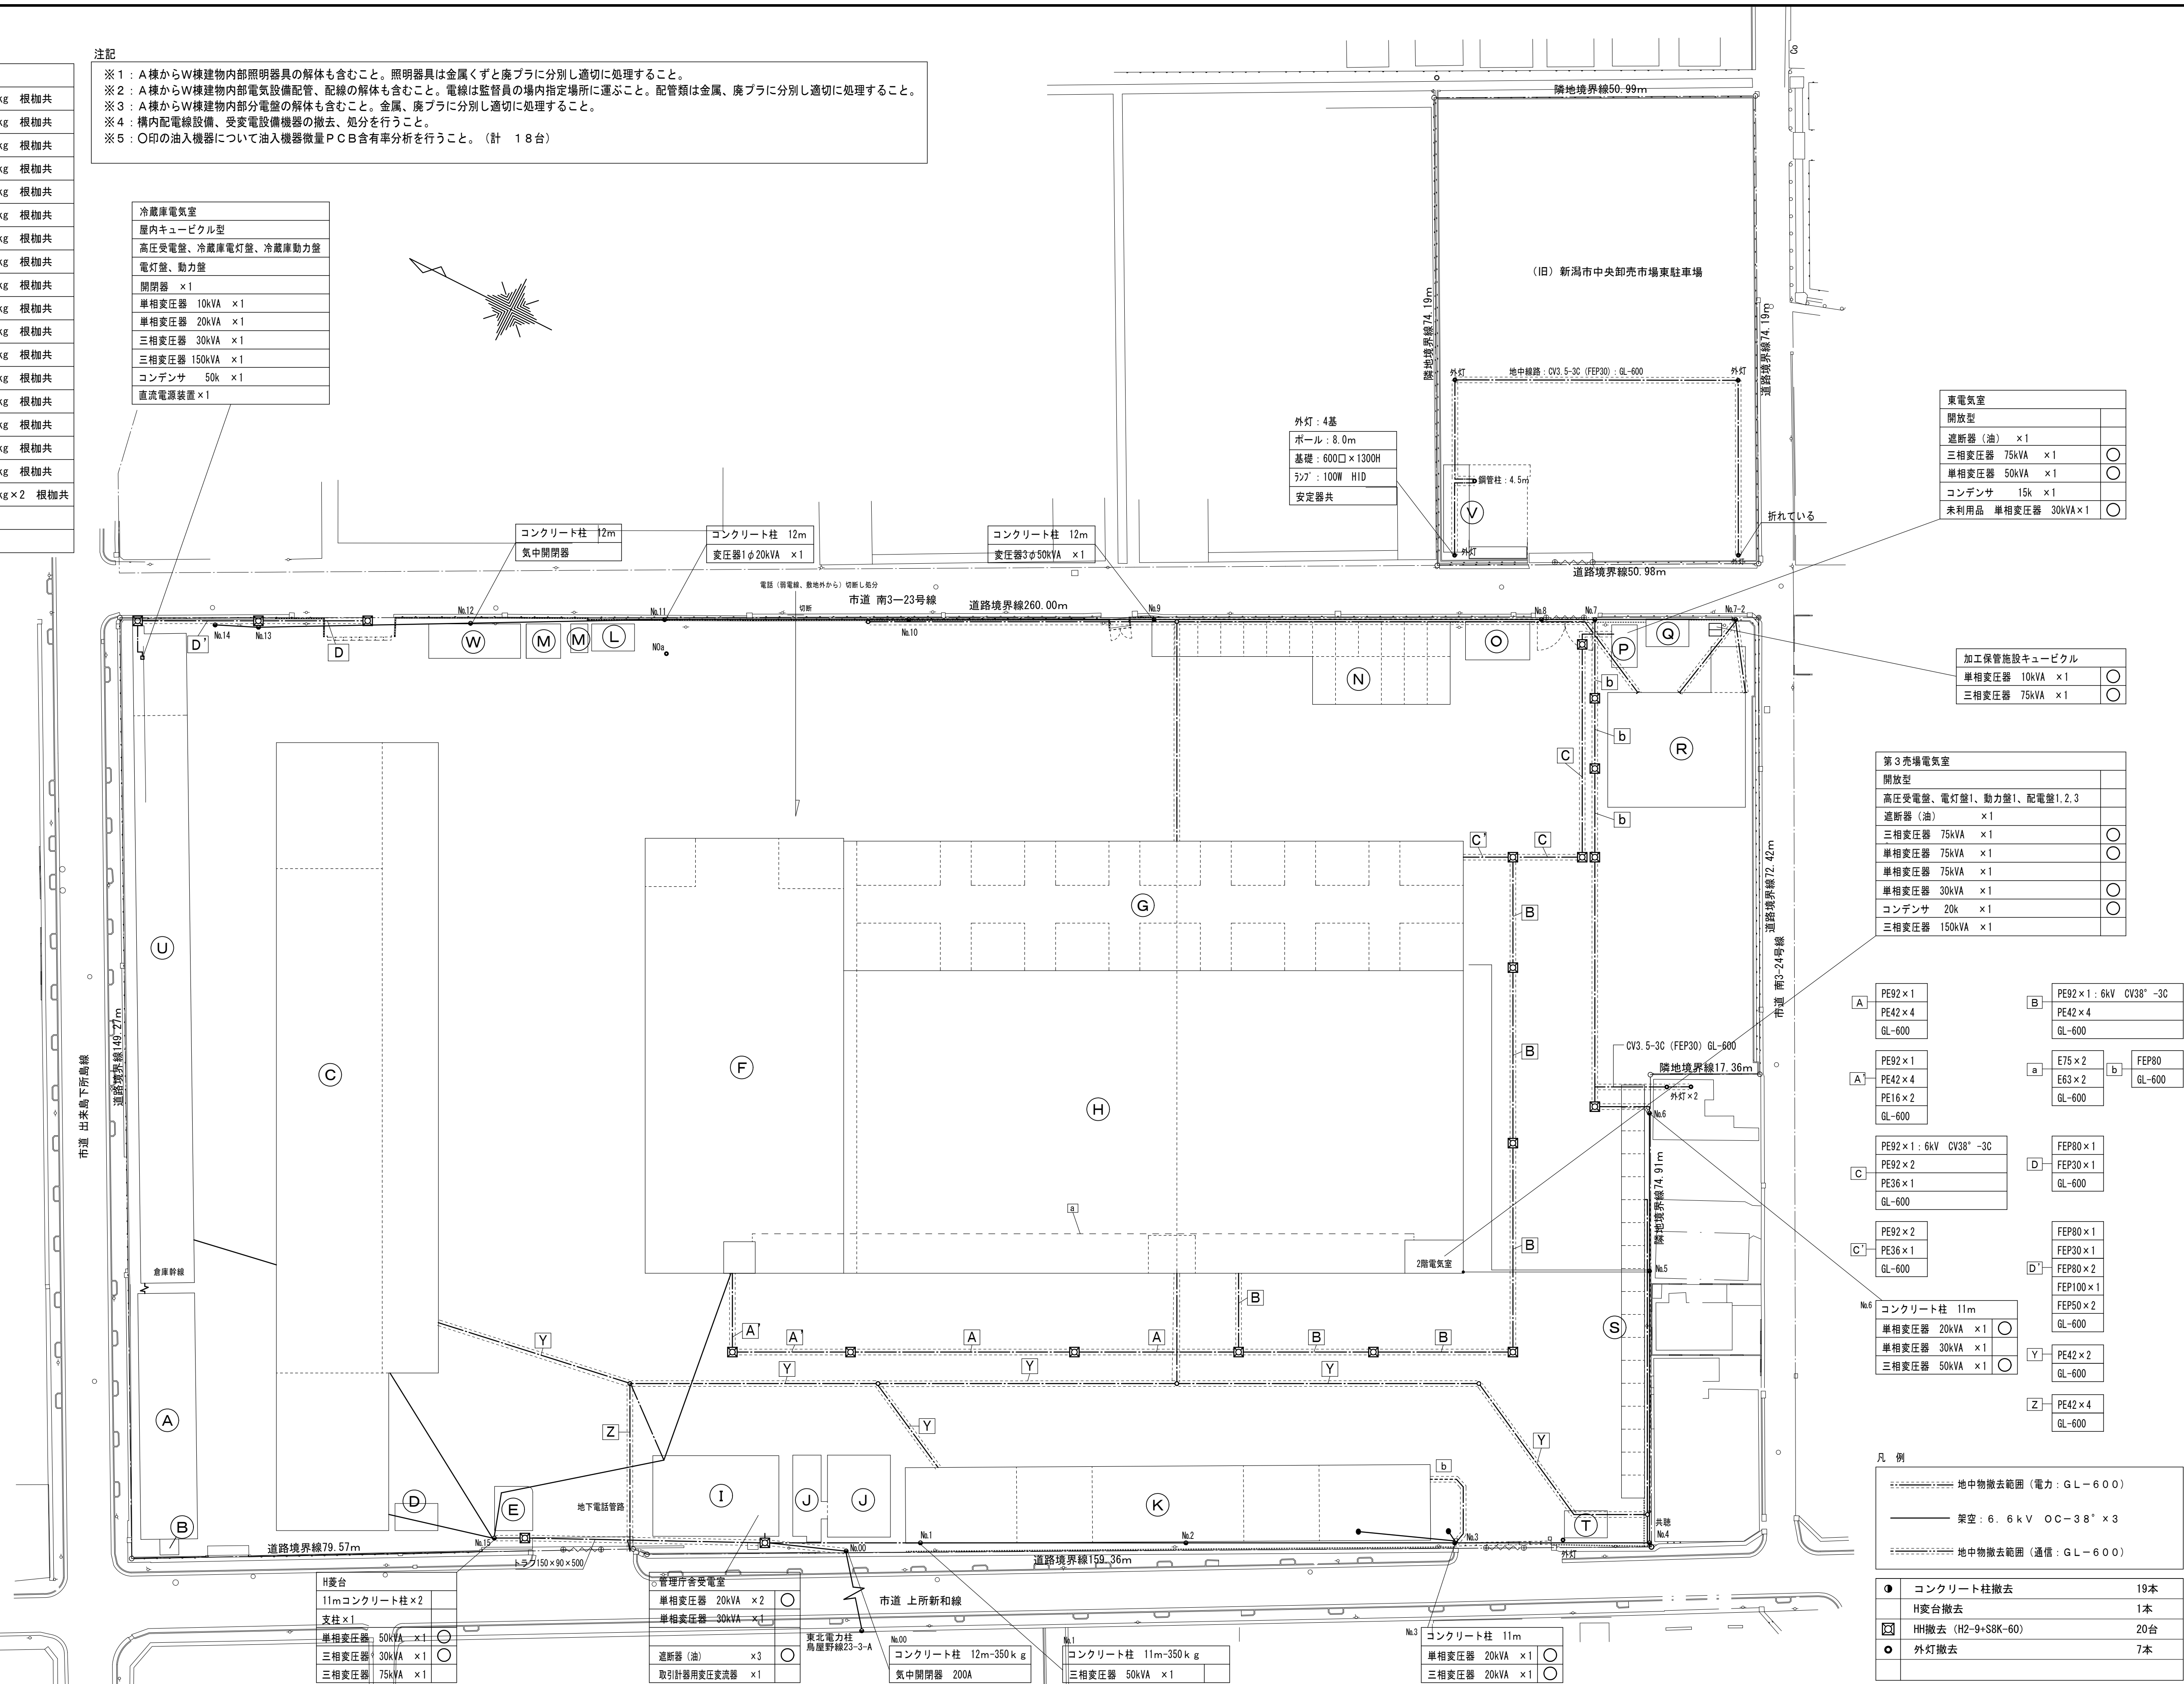

東電気室	
開放型	
遮断器（油） ×1	
三相変圧器 75kVA ×1	○
単相変圧器 50kVA ×1	○
コンデンサ 15k ×1	
未利用品 単相変圧器 30kVA ×1	○

加工保管施設キュービクル	
単相変圧器 10kVA ×1	○
三相変圧器 75kVA ×1	○

第3売場電気室	
開放型	
高圧受電盤、電灯盤1、動力盤1、配電盤1.2.3	
遮断器（油） ×1	
三相変圧器 75kVA ×1	○
単相変圧器 75kVA ×1	○
単相変圧器 75kVA ×1	○
単相変圧器 30kVA ×1	○
コンデンサ 20k ×1	○
三相変圧器 150kVA ×1	

A	PE92×1	B	PE92×1：6kV CV38°-3C
	PE42×4		PE42×4
	GL-600		GL-600
A	PE92×1	a	E75×2
	PE42×4		E63×2
	PE16×2		GL-600
C	PE92×1：6kV CV38°-3C	D	FEP80×1
	PE92×2		FEP30×1
	PE36×1		GL-600
C	PE92×2	D	FEP80×1
	PE36×1		FEP30×1
	GL-600		FEP80×2
C	PE92×2	D	FEP100×1
	PE36×1		FEP50×2
	GL-600		GL-600
Y	PE42×2	Z	PE42×4
	GL-600		GL-600

凡 例  
----- 地中物撤去範囲（電力：GL-600）  
----- 架空：6.6kV OC-38°×3  
----- 地中物撤去範囲（通信：GL-600）

●	コンクリート柱撤去	19本
○	H変台撤去	1本
□	HH撤去（H2-9+S8K-60）	20台
●	外灯撤去	7本

電 気 設 備　　撤 去 リ ス ト （ 盤 類 ・ 変 電 設 備 ）									
棟記号	機器名称	仕	様	単体重量	総重量	台数	備	考	
A	分電盤	金属製	400 x 600 x 200	10.0kg	10.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。	
倉庫棟									
C	分電盤	PL-1	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
冷蔵庫	分電盤	L-1	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	L-2	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	L-3	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	LP-M	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	L-a	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	L-b	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	L-c	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	L-d	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
D	分電盤	ホーム型樹脂製	400 x 300 x 50	3.0kg	3.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。	
WC棟									
E	分電盤	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。	
守衛棟									
F	分電盤	P-1	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
第2卸売場	分電盤	L1-1	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	L1-2	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	L2-1	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	L2-2	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
		照明制御盤	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
G	分電盤	P-1	金属製	600 x 1000 x 200	10.0kg	60.0kg	6	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
店舗A	分電盤	L-1	金属製	600 x 1000 x 200	10.0kg	60.0kg	6	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
店舗B	分電盤	LP-1	金属製	600 x 1000 x 200	10.0kg	160.0kg	1	6面	内部機器は取外し適正に処分すること。
H	分電盤	L-0	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
第3	分電盤	L-1	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
卸売場	分電盤	L-2	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	L-3	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	L-4	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	L-5	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	L-6	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	P-0	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	P-1	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
I	分電盤	L-1	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
管理棟	動力盤	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。	
J	分電盤	L-1	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
銀行棟	分電盤	L-2	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
K	分電盤	A	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
関連	分電盤	B	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
店舗	分電盤	C	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	D	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	E	金属製	600 x 1000 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
L	分電盤	ホーム型樹脂製	400 x 300 x 50	3.0kg	3.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。	
WC棟									
M	分電盤	ホーム型樹脂製	400 x 300 x 50	3.0kg	3.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。	
倉庫棟									
N	分電盤	ホーム型樹脂製	400 x 300 x 50	10.0kg	130.0kg	1	3面	内部機器は取外し適正に処分すること。	
関連店舗									
O	分電盤	金属製	600 x 1200 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。	
運送									
Q	分電盤	ホーム型樹脂製	400 x 300 x 50	3.0kg	3.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。	
WC棟									
R	分電盤	金属製	600 x 1200 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。	
倉庫棟									
S	分電盤	ホーム型樹脂製	600 x 300 x 50	10.0kg	180.0kg	1	8面	内部機器は取外し適正に処分すること。	
関連店舗									

棟記号	機器名称	仕	様	単体重量	総重量	台数	備	考	
T	分電盤	ホーム型樹脂製	400 x 300 x 50	3.0kg	3.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。	
WC棟									
U	分電盤	L-0	金属製	400 x 600 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
冷蔵庫	分電盤	L-1	金属製	400 x 600 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	L-2	金属製	400 x 600 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	L-3	金属製	400 x 600 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	L-4	金属製	400 x 600 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	L-5	金属製	400 x 600 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	L-6	金属製	400 x 600 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	L-7	金属製	400 x 600 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	L-8	金属製	400 x 600 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	L-9	金属製	400 x 600 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	P-0	金属製	400 x 600 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	P-1	金属製	400 x 600 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	P-2	金属製	400 x 600 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	P-3	金属製	400 x 600 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	P-4	金属製	400 x 600 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	P-5	金属製	400 x 600 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	P-6	金属製	400 x 600 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	P-7	金属製	400 x 600 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	P-8	金属製	400 x 600 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
	分電盤	P-9	金属製	400 x 600 x 200	30.0kg	30.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。
V									
WC棟	分電盤	ホーム型樹脂製	400 x 300 x 50	3.0kg	3.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。	
W									
倉庫棟	分電盤	ホーム型樹脂製	400 x 300 x 50	3.0kg	3.0kg	1	面	内部機器は取外し適正に処分すること。	

## 電気設備 撤去リスト（照明器具）

棟記号	機器名称	仕 様		単体重量	ランプ数量	台数	備 考
A	照明器具	F S R 1 - 4 0 2	F L 4 0 W - 2 灯	3.7kg	3 6	1 8	ランプは取外し適正に処分すること。
倉庫棟							
C	照明器具	F S S 4 - 4 0 1	F L 4 0 W - 1 灯	2.9kg	1 7 5	1 7 5	ランプは取外し適正に処分すること。
冷蔵庫		白熱601	I L 6 0 W - 1 灯	1.0kg	1 2	1 2	
		F B F 4 - 2 0 2	F L 2 0 W - 2 灯	1.8kg	2	1	
		F R S 3 - 4 0 2	F L 4 0 W - 2 灯	4.5kg	1 9 0	9 5	
		F R S 3 - 4 0 1	F L 4 0 W - 1 灯	2.8kg	2	2	
		和風直付	F L 4 0 W - 2 灯	4.5kg	1 6	8	
		F B S 3 - 2 0 1	F L 2 0 W - 1 灯	1.2kg	4	4	
		和風ダウンライト	F P L 2 7 W - 1 灯	1.0kg	3	3	
		和風ダウンライト	F P L 1 3 W - 1 灯	1.0kg	4	4	
		F B F 4 - 2 0 1	F L 2 0 W - 1 灯	1.2kg	1	1	
D	照明器具	F S S 4 - 4 0 1	F L 4 0 W - 1 灯	2.9kg	4	4	ランプは取外し適正に処分すること。
WC棟		F B C 2 - 2 0 1	F L 2 0 W - 1 灯	1.2kg	1	1	
E	照明器具	F S S 4 - 4 0 1	F L 4 0 W - 1 灯	2.9kg	4	4	ランプは取外し適正に処分すること。
守衛棟		F S S 4 - 2 0 1	F L 2 0 W - 1 灯	1.2kg	2	2	
		F B C 2 - 2 0 1	F L 2 0 W - 1 灯	1.2kg	3	3	
		直付204	F L 2 0 W - 4 灯	3.0kg	4	1	
		和風ペンダント	F C L 3 0 W - 2 灯	3.0kg	2	1	
		白熱601	I L 6 0 W - 1 灯	1.0kg	1	1	
		白熱投光器 300W	I L 3 0 0 W - 1 灯	2.0kg	1	1	
F	照明器具	F S R 1 - 4 0 2	F L 4 0 W - 2 灯	3.7kg	8 4	4 2	ランプは取外し適正に処分すること。
第2卸売場		F S S 4 - 4 0 1	F L 4 0 W - 1 灯	2.9kg	5 3	5 3	
		F S S 4 - 4 0 2	F L 4 0 W - 2 灯	3.4kg	2 9 4	1 4 7	
		F S S 4 - 2 0 2	F L 2 0 W - 2 灯	1.8kg	6	6	
		F R S 3 - 4 0 1	F L 4 0 W - 1 灯	2.8kg	9	9	
		F R S 3 - 4 0 2	F L 4 0 W - 2 灯	4.5kg	7 8	3 9	
		K 1 - F S S 4 - 4 0 2	F L 4 0 W - 2 灯	3.4kg	3 8	1 9	ランプ、バッテリーは取外し適正に処分すること。
		K 1 - F S S 4 - 4 0 1	F L 4 0 W - 1 灯	2.9kg	8	8	ランプ、バッテリーは取外し適正に処分すること。
		K 1 - F R S 3 - 4 0 1	F L 4 0 W - 1 灯	2.8kg	3	3	ランプ、バッテリーは取外し適正に処分すること。
		K 1 - F R S 3 - 4 0 2	F L 4 0 W - 2 灯	4.5kg	1 6	8	ランプ、バッテリーは取外し適正に処分すること。
		K 1 - F R S 3 - 2 0 2	F L 2 0 W - 2 灯	3.0kg	1 6	8	ランプ、バッテリーは取外し適正に処分すること。
		H S R 1 M - 4 0 0 M	H I D 4 0 0 W - 1 灯	6.0kg	3 7	3 7	ランプ、安定器は取外し適正に処分すること。
		H S R 1 M - 1 5 0 N H	N H 1 5 0 W - 1 灯	5.0kg	5 5	5 5	ランプ、安定器は取外し適正に処分すること。
		H S R 1 M - 3 0 0 I L	I L 3 0 0 W - 1 灯	2.0kg	7	7	
		I S C 2 M P	I L 4 0 W - 1 灯	1.0kg	1	1	
G	照明器具	F S R 1 - 4 0 2	F L 4 0 W - 2 灯	3.7kg	2 2 4	1 1 2	ランプは取外し適正に処分すること。
店舗A		天井直付 白熱250W	I L 2 5 0 W - 1 灯	2.0kg	1 1 2	1 1 2	
店舗B							
H	照明器具	H S R 1 M - 4 0 0 M	H I D 4 0 0 W - 1 灯	6.0kg	6 2	6 2	ランプ、安定器は取外し適正に処分すること。
店舗A		H S R 1 M - 1 5 0 N H	N H 1 5 0 W - 1 灯	5.0kg	1 3 7	1 3 7	
店舗B		H S R 1 M - 3 0 0 I L	I L 3 0 0 W - 1 灯	2.0kg	1 2	1 2	
		天井吊 白熱500W	I L 5 0 0 W - 1 灯	2.0kg	1 5	1 5	
		非常灯バグペンダント	F L 4 0 W - 1 灯	2.0kg	7	7	ランプ、バッテリーは取外し適正に処分すること。
		F S R 1 - 4 0 2	F L 4 0 W - 2 灯	3.7kg	8	4	
		F S S 4 - 4 0 2	F L 4 0 W - 2 灯	3.4kg	1 2	6	
I	照明器具	直付 40W-2灯	F L 4 0 W - 2 灯	3.4kg	1 2	6	ランプは取外し適正に処分すること。
管理棟		直付 40W-1灯	F L 4 0 W - 1 灯	2.9kg	2 3	2 3	
		ｶﾞｰ直付 40W-1灯	F L 4 0 W - 1 灯	2.9kg	1	1	
		ｶﾞｰ直付 40W-2灯	F L 4 0 W - 2 灯	3.4kg	2	1	
		F S S 4 - 4 0 1	F L 4 0 W - 1 灯	2.9kg	1 4	1 4	
		ｶﾞｰ埋込 40W-2灯	F L 4 0 W - 2 灯	4.5kg	3 6	1 8	
		F R S 4 - 4 0 1	F L 4 0 W - 1 灯	2.8kg	1	1	
		ﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾄﾞ20W-3灯	F L 2 0 W - 3 灯	1.2kg	6	2	
		ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	F L 2 0 W - 1 灯	1.2kg	2	2	
		ｶﾞｰ埋込 30W-1灯	F C L 3 0 W - 1 灯	2.9kg	4	4	
		ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	F C L 3 0 W - 1 灯	1.2kg	1	1	
		白熱601	I L 6 0 W - 1 灯	1.0kg	2	2	
J	照明器具	F S S 4 - 1 1 0 2	F L 1 1 0 W - 2 灯	6.3kg	3 0	1 5	ランプは取外し適正に処分すること。
銀行棟		F S S 4 - 4 0 2	F L 4 0 W - 2 灯	3.4kg	4 0	2 0	
		ｶﾞｰ直付 40W-2灯	F L 4 0 W - 2 灯	3.4kg	8	4	
		F S S 4 - 4 0 1	F L 4 0 W - 1 灯	2.9kg	1 5	1 5	
		F S S 4 - 2 0 2	F L 2 0 W - 2 灯	1.8kg	6	3	
		F S S 4 - 2 0 1	F L 2 0 W - 1 灯	1.2kg	1	1	
		F R S 4 - 2 0 2	F L 2 0 W - 2 灯	3.0kg	6	3	
		ｶﾞｰ埋込 20W-5灯	F L 2 0 W - 5 灯	4.5kg	5	1	
		白熱601	I L 6 0 W - 1 灯	1.0kg	1	1	

棟記号	機器名称	仕	様	単体重量	ランプ数量	台数	備考
K	照明器具	F S S 4 - 4 0 1	F L 4 0 W - 1 灯	2.9kg	5 6	5 6	ランプは取外し適正に処分すること。
関連店舗		F B C 2 - 2 0 1	F L 2 0 W - 1 灯	1.2kg	1 3	1 3	
L	照明器具	F S S 4 - 4 0 1	F L 4 0 W - 1 灯	2.9kg	4	4	ランプは取外し適正に処分すること。
WC棟		F B C 2 - 2 0 1	F L 2 0 W - 1 灯	1.2kg	1	1	
M	照明器具	F S R 1 - 4 0 1	F L 4 0 W - 1 灯	2.8kg	4	4	ランプは取外し適正に処分すること。
倉庫棟							
N	照明器具	F S R 1 - 4 0 2	F L 4 0 W - 2 灯	3.7kg	7 2	3 6	ランプは取外し適正に処分すること。
関連店舗		F S S 4 - 4 0 2	F L 4 0 W - 2 灯	3.4kg	7 8	3 9	
下屋		F S S 4 - 2 0 1	F L 2 0 W - 1 灯	1.2kg	7	7	
O	照明器具	F S S 4 - 4 0 1	F L 4 0 W - 1 灯	2.9kg	1 2	1 2	ランプは取外し適正に処分すること。
運送		F S S 4 - 4 0 2	F L 4 0 W - 2 灯	3.4kg	1 0	5	
		直付 40W-2灯	F L 4 0 W - 2 灯	3.4kg	4	2	
P	照明器具	F S R 1 - 4 0 1	F L 4 0 W - 1 灯	2.8kg	4	4	ランプは取外し適正に処分すること。
電気室							
Q	照明器具	F S S 4 - 4 0 1	F L 4 0 W - 1 灯	2.9kg	4	4	ランプは取外し適正に処分すること。
WC棟		F B C 2 - 2 0 1	F L 2 0 W - 1 灯	1.2kg	1	1	
R	照明器具	F S R 1 - 4 0 1	F L 4 0 W - 1 灯	2.8kg	3 8	3 8	ランプは取外し適正に処分すること。
倉庫		F S R 1 - 4 0 2	F L 4 0 W - 2 灯	3.7kg	3 0	1 5	
S	照明器具	F S S 4 - 2 0 1	F L 2 0 W - 1 灯	1.2kg	1 8	1 8	ランプは取外し適正に処分すること。
関連店舗		F S S 4 - 4 0 1	F L 4 0 W - 1 灯	2.9kg	3 6	3 6	
T	照明器具	F S S 4 - 4 0 1	F L 4 0 W - 1 灯	2.9kg	4	4	ランプは取外し適正に処分すること。
WC棟		F B C 2 - 2 0 1	F L 2 0 W - 1 灯	1.2kg	1	1	
U	照明器具	直付加1 - 40W-1灯	F L 4 0 W - 1 灯	2.9kg	5 6	5 6	ランプは取外し適正に処分すること。
冷蔵庫		拿付 1L40W-1灯	I L 4 0 W - 1 灯	1.2kg	1 9	1 9	
		埋込 40W-1灯	F L 4 0 W - 1 灯	2.8kg	9	9	
		F S S 4 - 4 0 1	F L 4 0 W - 1 灯	2.9kg	1 2	1 2	
		F B F 4 W P - 2 0 2	F L 2 0 W - 2 灯	1.6kg	4	2	
V	照明器具	F S R 1 - 4 0 2	F L 4 0 W - 2 灯	3.7kg	4	2	ランプは取外し適正に処分すること。
ごみ集積所							
W	照明器具	F S R 1 - 4 0 2	F L 4 0 W - 2 灯	3.7kg	4	2	ランプは取外し適正に処分すること。
ごみ集積所							
屋外	外灯	ポール鋼管 8 . 0 m	H I D 1 0 0 W - 1 灯	85.0kg	7	7	ランプは取外し適正に処分すること。 基礎は適正に処理すること。
		基礎 6 0 0 □ × 1 3 0 0 H					
		安定器共					

[illegible]

注) 1. 可能なかぎり廃プラと金属を分離し適正な処理を行う。  
2. 外形寸法及び機器重量は概略数値とする。  
3. ランプの処理は専門業者に引取りを依頼するか、専門業者へ破砕処理を依頼すること。その費用については含むこと。